


Legenda	
1	Luminária acionada pelo circuito 1
2	Luminárias acionadas pelo circuito 2
3	Luminárias acionadas pelo circuito 3
4	Luminária tipo Chapéu Chinas de 7W vapor metálico em poleio de 2,5m sob calha de passagem 30x30x40 com tempo e diâmetro.
5	Calha metálica com quatro para somado efeito IP54 50x40x20 cm
6	Calha de passagem 30x30x40 com Tampa de vidro
7	Luminárias de iluminação pública de 150 W em poleio de 15m com suporte para três luminárias com calha de passagem 30x30x40 com tempo e diâmetro adequado.
8	Iluminação ja existente de luminárias do tipo Chapéu Chinas.
9	Eliminação de 2º com 4 condutores - Fases 1, Fases 2, Neutro, PE
10	Eliminação de 2º com 3 condutores - Fases 1, Neutro, PE
11	Eliminação de 2º com 3 condutores - Fases 3, Neutro, PE
12	Eliminação de 2º com 3 condutores - Fases 2, Neutro, PE
13	Póse com Rede Secundária de Baixa tensão a ser aterrada e realizada.

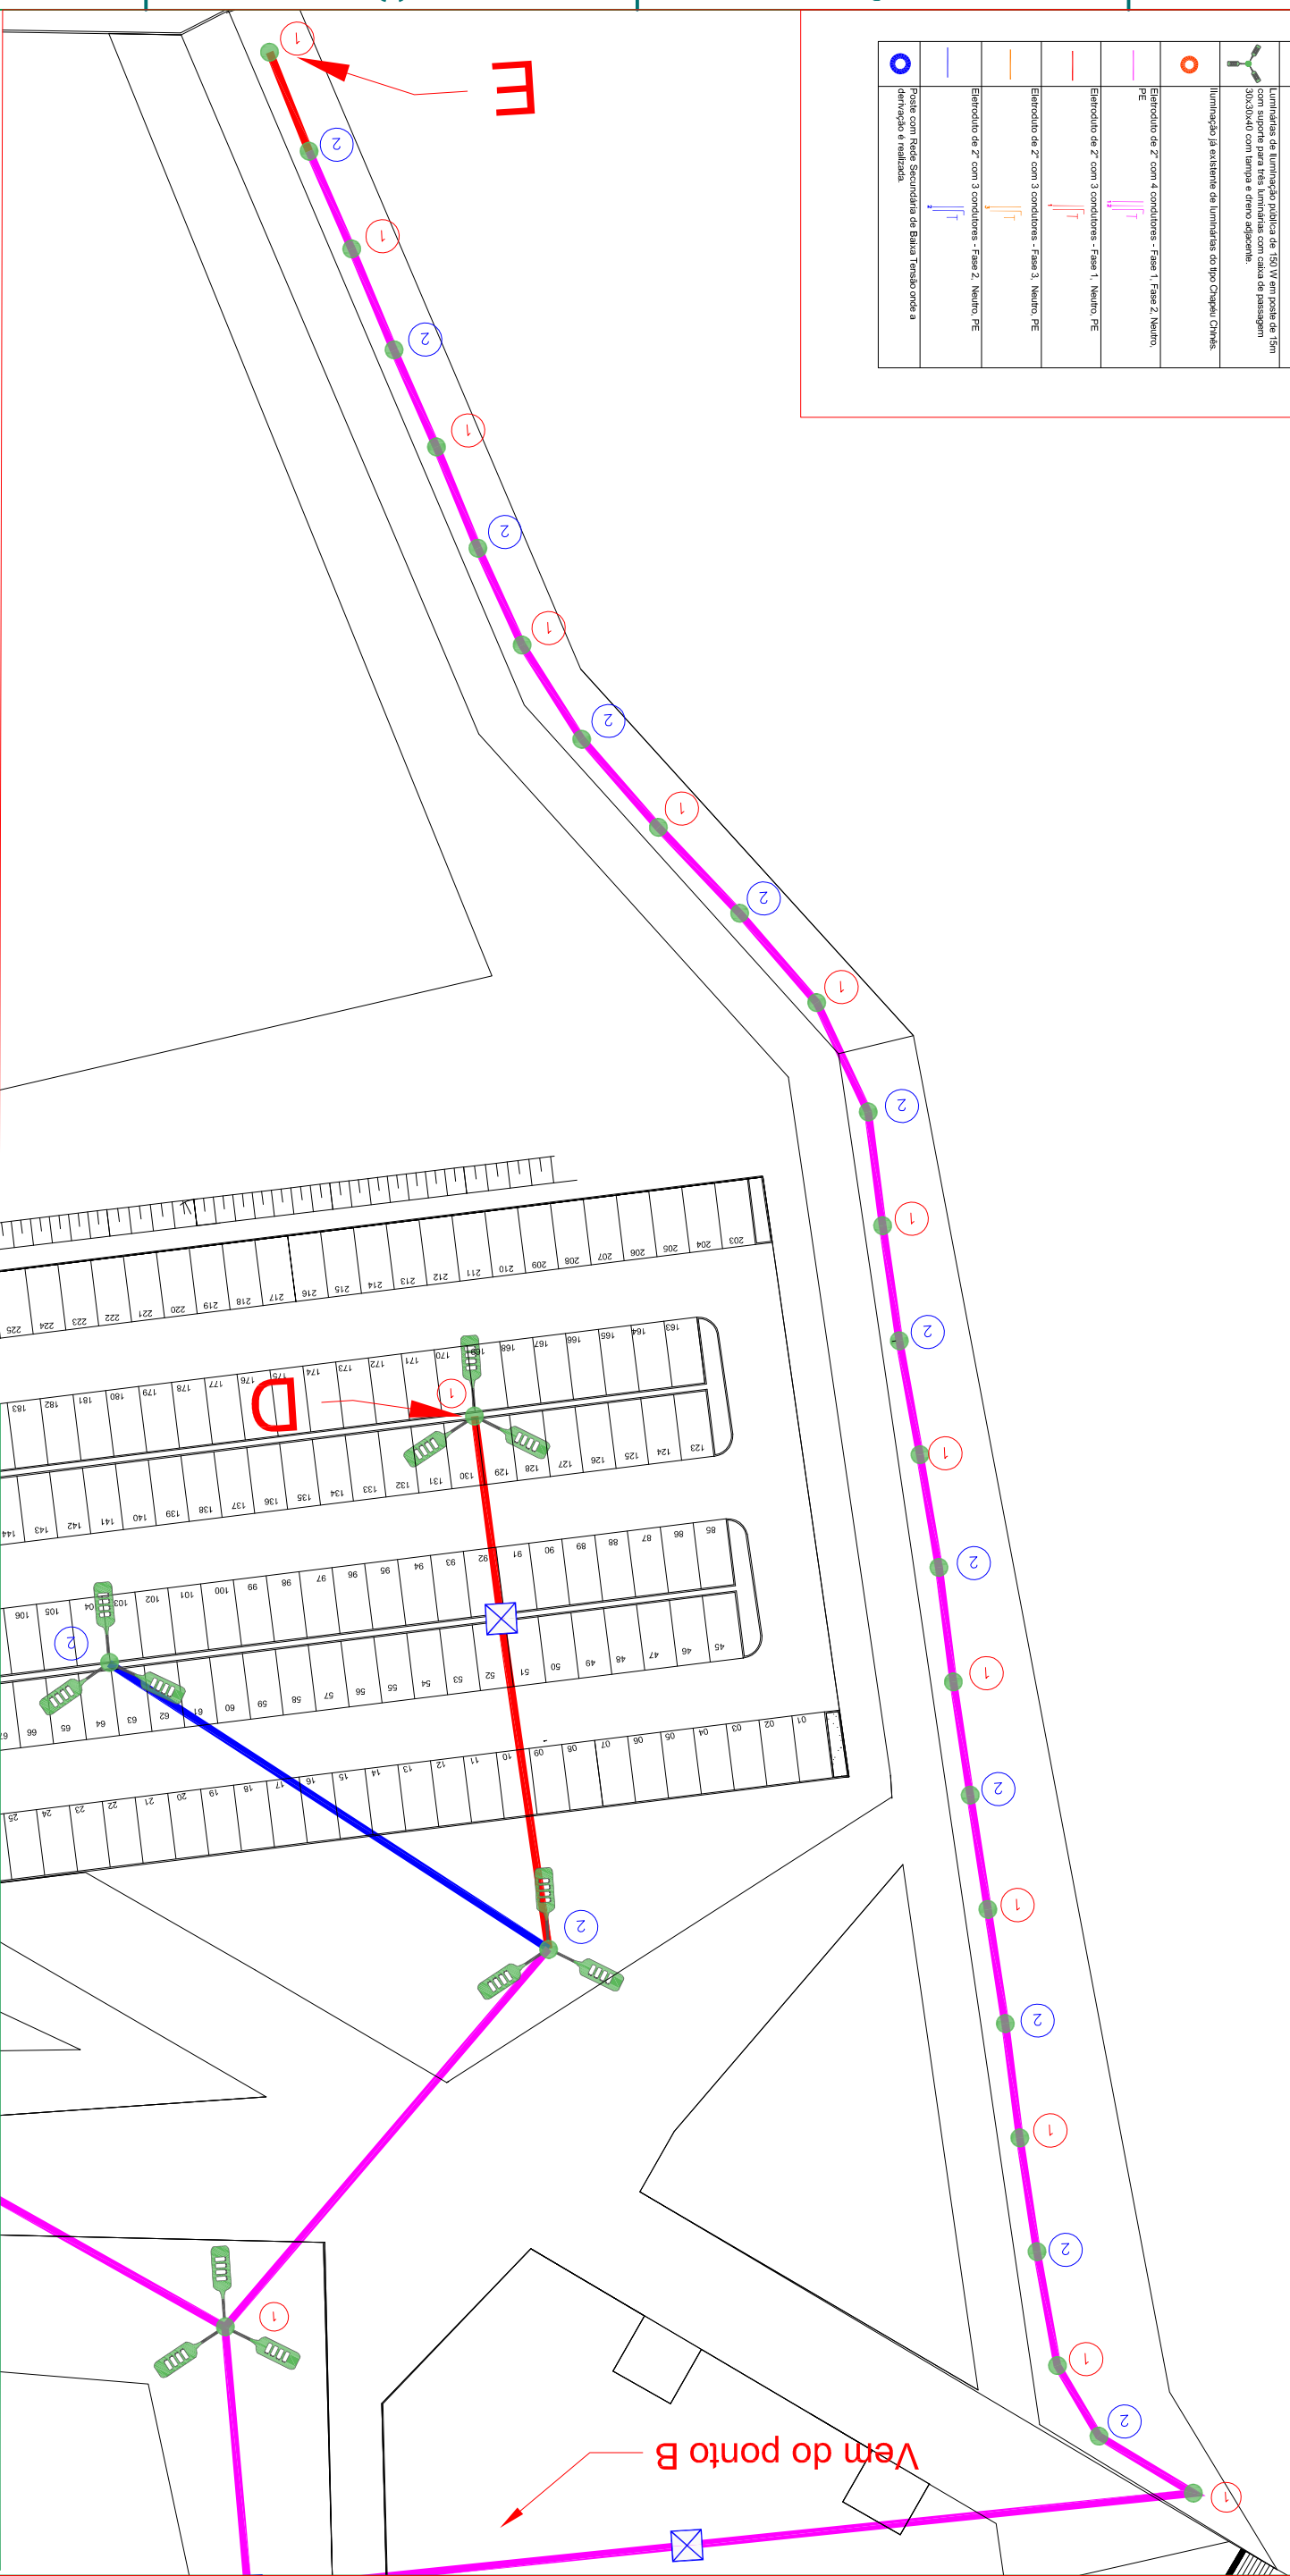

A distância entre as luminárias no caminho em direção o Restaurante Universitário varia ligeiramente ao longo do caminho.

A média de distância entre os postes está em 8,5m.

É recomendado a averiguação da distância entre os postes por verificação na planta.

[illegible]