




4º PAVIMENTO - SADA 07							
ÁREA	ITEM	LOCALIZAÇÃO	DISPOSITIVO	FABRICANTE/ MODELO / P	CORRENTE EM REPOUSO (mA)	CORRENTE EM ALARME (mA)	TAG
4	1	CORREDOR	SENHALIZADOR AUDIO VISUAL	ENGESEL / 103040 / IP55	90		STE-1SAV
COMPRIMENTO TOTAL DA SADA (m)			88	CONSUMO TOTAL (mA)		0	90
TENSÃO CIRCUITO (V)			24				
QUEDA DE TENSÃO CALCULADA (V)			1,6				
TENSÃO DE TRABALHO (V)			23,6				
CONDUTOR DA SADA (mm²)			0,75				






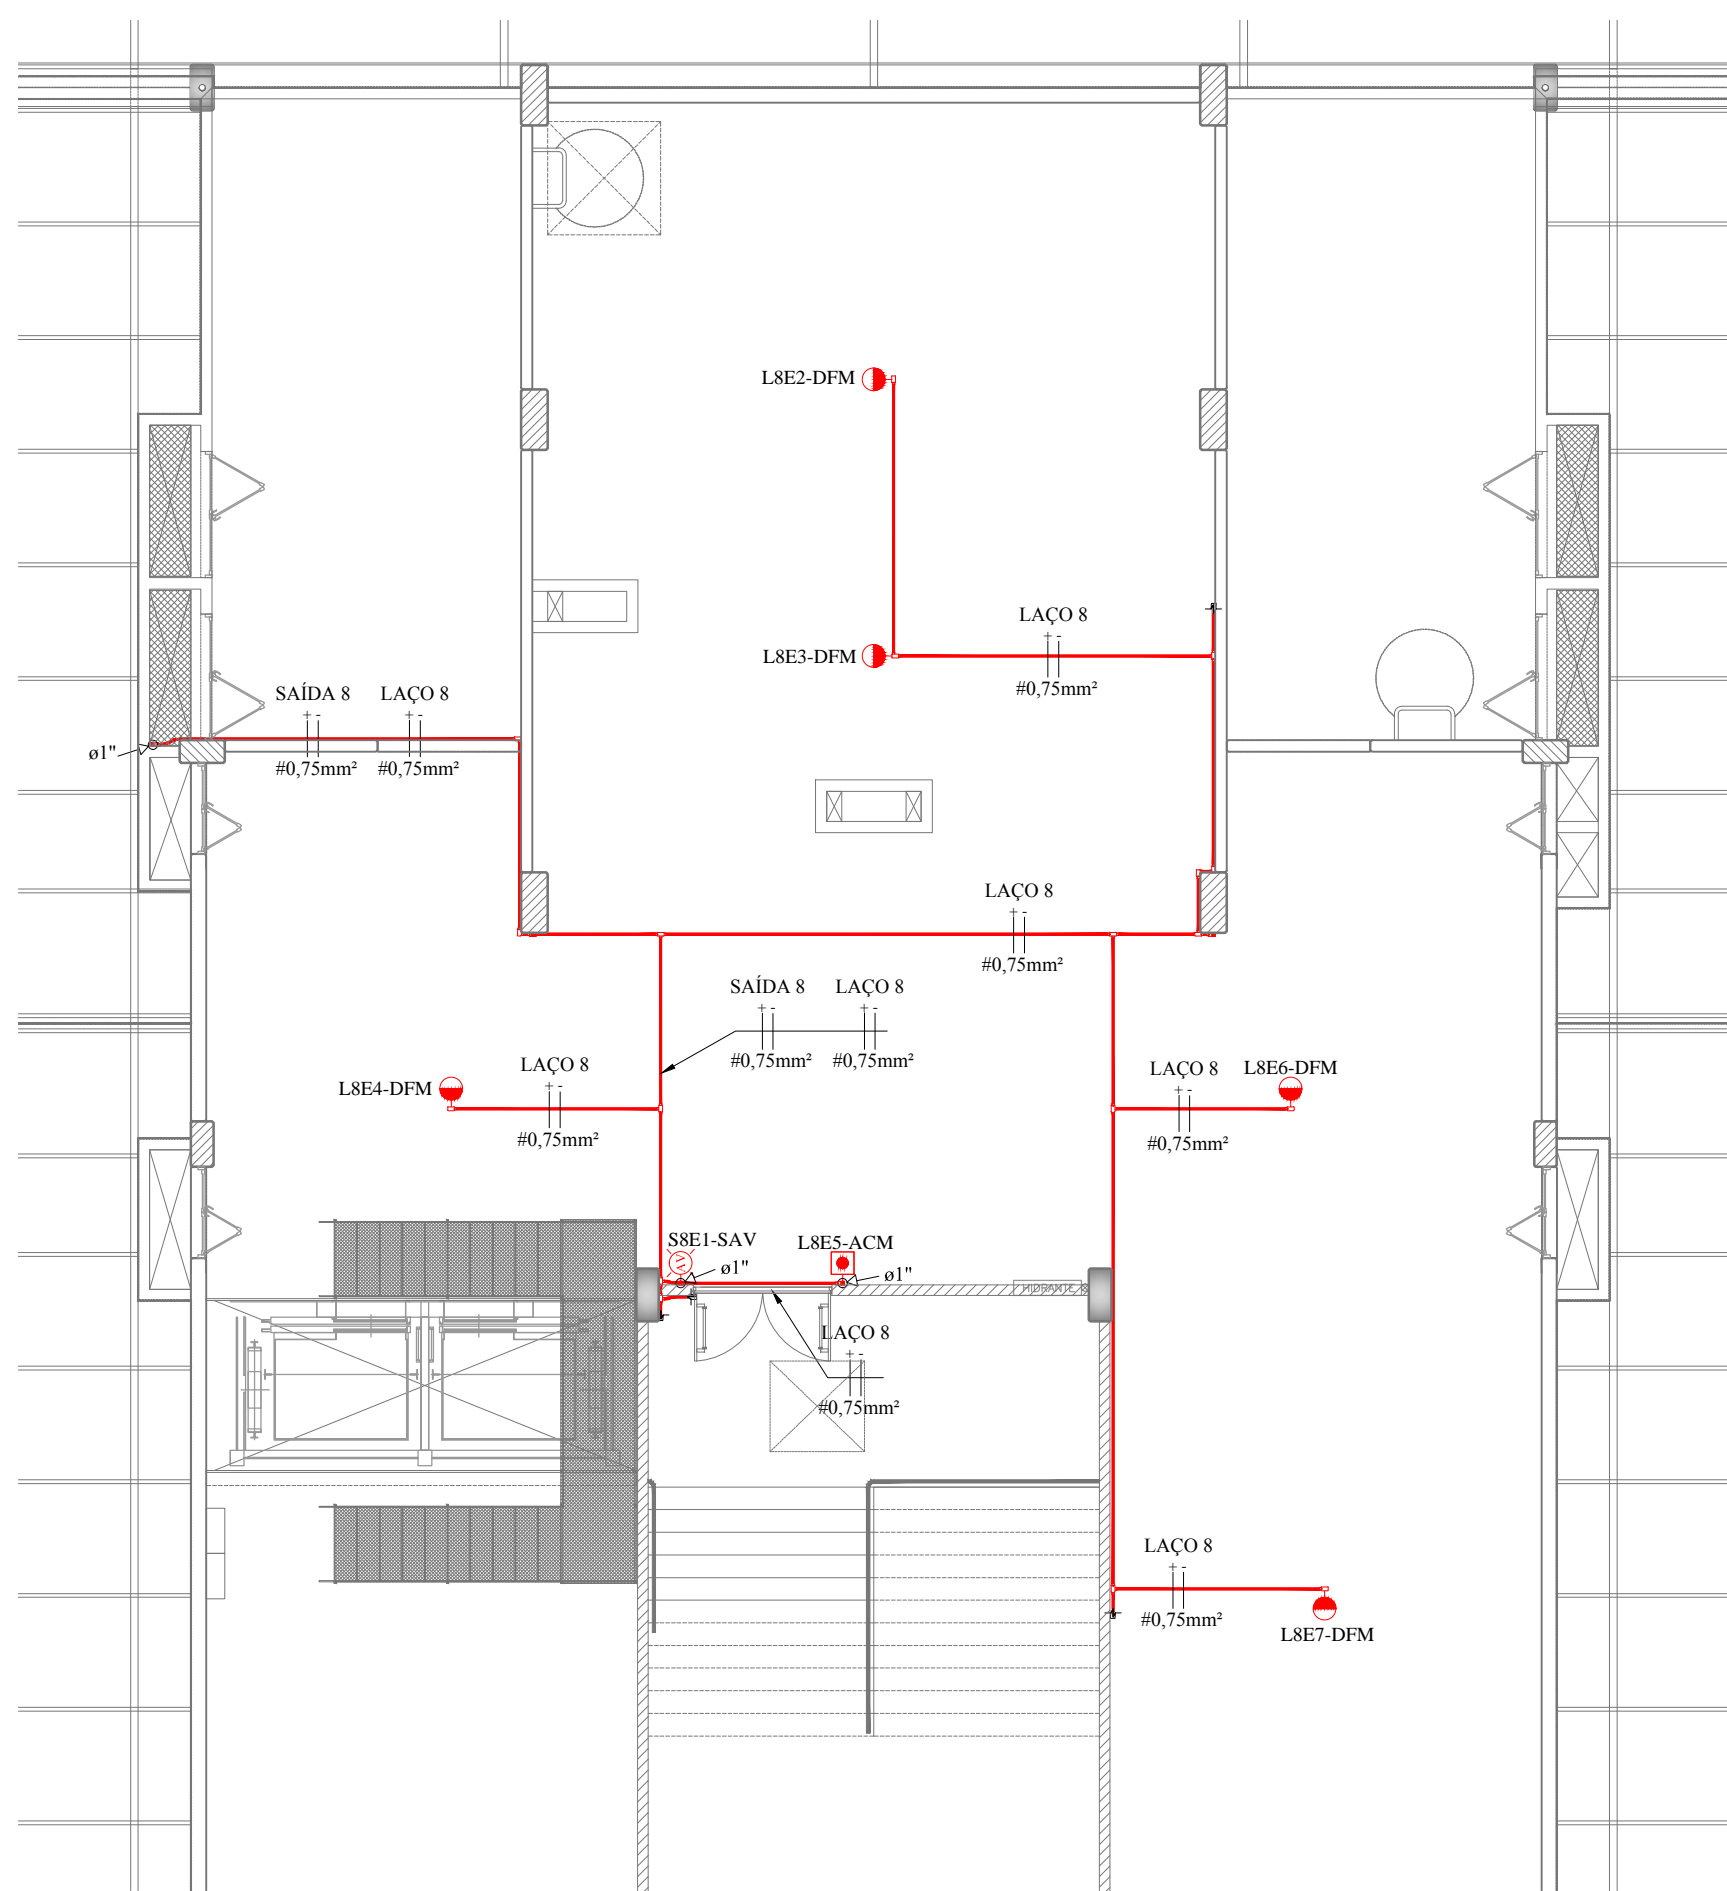




4º PAVIMENTO - LAÇO 08								
ÁREA	ENDEREÇO	LOCALIZAÇÃO	DISPOSITIVO	FABRICANTE / MODELO / P	CORRENTE EM REPÓSIO (mA)	CORRENTE EM ALARME (mA)	TAG	
4º PAV.	1	PSO TÉCNICO 07	DETECTOR ÓPTICO DE FUMACIA/ENDERGACÊVAL	ENUGESUL / 122007 / IP20	0,095	40	LIBE1-07M	
	2	BARILETTE	DETECTOR ÓPTICO DE FUMACIA/ENDERGACÊVAL	ENUGESUL / 122007 / IP20	0,095	40	LIBE1-07M	
	3	BARILETTE	DETECTOR ÓPTICO DE FUMACIA/ENDERGACÊVAL	ENUGESUL / 122007 / IP20	0,095	40	LIBE3-07M	
	4	PSO TÉCNICO OS SHIFTS	DETECTOR ÓPTICO DE FUMACIA/ENDERGACÊVAL	ENUGESUL / 122007 / IP20	0,095	40	LIBE4-07M	
	5	PSO TÉCNICO OS SHIFTS	ACIONADOR MANUAL, ENDEGERGACÊ	ENUGESUL / 101270 / IP20	0,08	40	LIBE5-ACM	
	6	PSO TÉCNICO OS SHIFTS	DETECTOR ÓPTICO DE FUMACIA/ENDERGACÊVAL	ENUGESUL / 122007 / IP20	0,095	40	LIBE6-07M	
	7	DEPÓSITO PSO TÉCNICO	DETECTOR ÓPTICO DE FUMACIA/ENDERGACÊVAL	ENUGESUL / 122007 / IP20	0,095	40	LIBE7-07M	
	8	CORREDOR	ACIONADOR MANUAL, ENDEGERGACÊ	ENUGESUL / 101270 / IP20	0,08	40	LIBE8-ACM	
	9	CORREDOR	ACIONADOR MANUAL, ENDEGERGACÊ	ENUGESUL / 101270 / IP20	0,08	40	LIBE9-ACM	
	COMPRIMENTO TOTAL DO LAÇO (m)				80			
TENSÃO ORÇATO (V)				24				
QUOTA DE TENSÃO CALCULADA (%)				0,9				
TENSÃO DE TRABALHO (V)				23,8				
CONDUTOR DO LAÇO (mm²)				0,75				
					CONSUMO TOTAL (mA)		0,81	380

6º FATOR - SAÚDE 08						
ÁREA	ITEM	LOCALIZAÇÃO	DISPOSITIVO	FABRICANTE/ MODELO/ P	CORRENTE EM REPULSO (mA)	TAG
4	1	PSO TÉCNICO 08 SHM/T	SINALIZADOR AÚDIO VISUAL	ENGESUL / 103246 / IP65	90	SRE-1 SAV
		CORREDOR	SINALIZADOR AÚDIO VISUAL	ENGESUL / 103246 / IP65	90	SRE-2 SAV
	COMPLEMENTO TOTAL DA SAÚDE (m)		70			
	TENSÃO OCULTO (V)		24		4	180
		QUEDA DE TENSÃO CALCULADA (%)	2,5			
		TENSÃO DE TRABALHO (V)	20,4			
		CONDIÇÃO DE SAÚDE (m/m)				



02 PLANTA BAIXA - PISO TÉCNICO
ESCALA 1:100

[illegible]

SIMBOLOGIA	
DESCRIÇÃO	
	Eletroduto de PVC ø1". Instalação aparente
	Caixa de derivação em PVC ø1" (conduleto). Instalação aparente
	Tubulação que desce
	Tubulação que sobe
	Tubulação que passa subindo
	Acionador manual endereçável, classe B, IP-20 (It=1,3m)
	Sinalizador audiovisual convencional, classe B, IP55, (It=2,20m)
	Detector de Fumaça Óptico Endereçável, Classe B, IP-20
	Central de detecção e alarme de incêndio
	Indicação de layout/cabo

[illegible]