
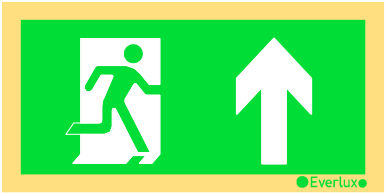
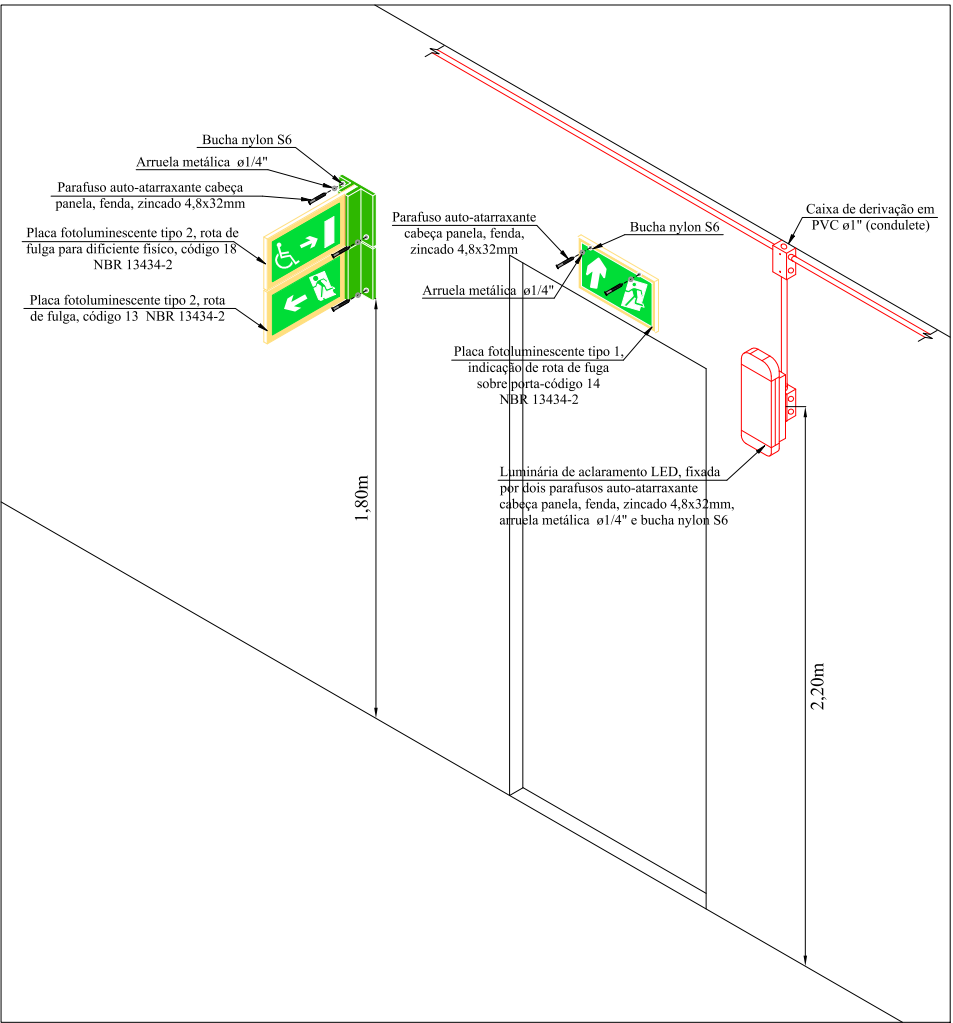



DET. EXTINTOR DE INCÊNDIO
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Esc.:1/20

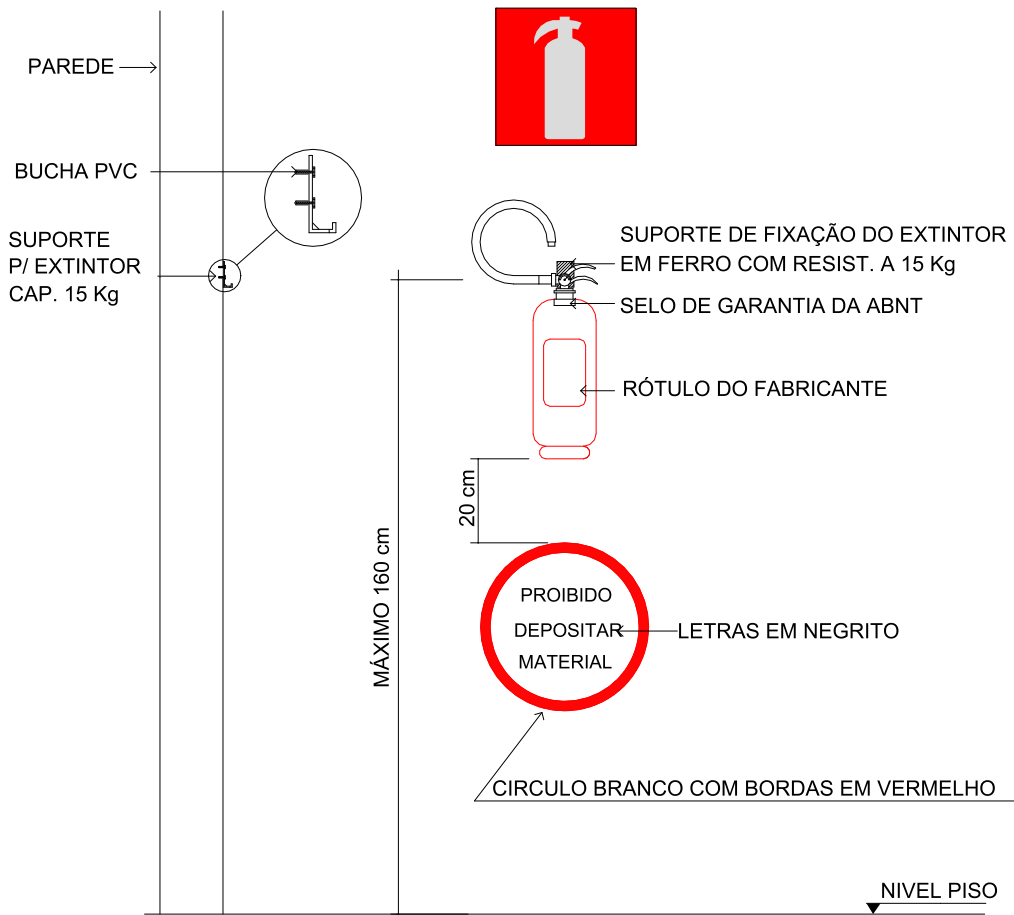

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA
ACIMA DA PORTA PARA INDICAR O SEU
ACESSO - CÓDIGO 14 (NBR 13434-2:2004)

01
S/ ESCALA

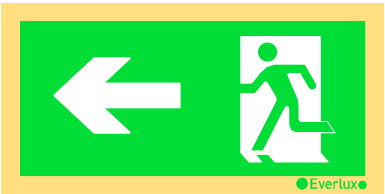

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO
DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
CÓDIGO 13 (NBR 13434-2:2004)

02
S/ ESCALA

03 INSTALAÇÃO TÍPICA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ACLARAMENTO
S/ ESCALA

NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- 1 - O sistema de iluminação de emergência projetado é com luminárias autônomas;
- 2 - A autonomia mínima das luminárias deverá ser de 1h;
- 3 - As luminárias devem resistir ao fogo de 70 °C por no mínimo 1h;
- 4 - As baterias das luminárias devem ser seladas e livres de manutenção;
- 5 - As luminárias serão alimentadas pela rede AC em 127V para funcionamento do circuito de recarga das baterias, mas a tensão de alimentação das lâmpadas quando acionadas será de no máximo 12V;
- 6 - Os eletrodutos utilizados deverão ser do tipo antichama conforme NBR 15465;
- 7 - Foi previsto nível de iluminamento mínimo de 3 Lux para áreas planas e no mínimo 5 Lux para locais com desnível.

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS: SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO DIRETOR DE PROJETOS: CHAPECO/SC: ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: ENG. ELET. SILVIO ANTONIO TESTON CERRO LARGO/RS: ENG. CIV. PAULÃO ROBERTO HENDGES ERECHIM/RS: ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO LARANJEIRAS DO SUL/PR: ENG. CIV. FÁBIO ONETTA REALIZA/PR: ENG. CIV. FABRÍCIO BALESTRIN		LOCAL: CERRO LARGO - RS		FASE: PROJETO EXECUTIVO	
OBRAS: ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, ÁREA=408,48m²		PROJETO: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		REVISÃO Nº: INDICADA	
CONTEÚDO: DETALHES COMPLEMENTARES EXTINTORES E SINALIZAÇÕES		ENDEREÇO: RUA JACOB REINALDO HAUPHENTAL, Nº 1.580		DATA: 13/11/2019	
DESENHADO POR: FÁBIO CORREA GASPARETTO		NOME DO ARQUIVO: GALPAO+PATRIMONIO_UFFS_CL_FE_PPCI+SPE+SES.DWG		ESCALA: INDICADA	
TAMANHO FOLHA: A3		Nº PRANCHA:		03	
03		03		03	